

АКТ

от _____ 201__ года
о разграничении балансовой принадлежности
между МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» и ОАО «ММЗ».

Комиссия в составе ОАО «ММЗ»: зам.главного инженера –начальника инженерного центра Лосева Н А., главного энергетика Бахматова А А., представителей МУП «Водоканал»: начальника ПТО Бочурко В М., начальника гор.сети водопровода Набиулина Н Г., начальника гор.сети канализации Симонова С Н., инженера ОРОПВФС Бусыгиной Л Н., составили настоящий акт, что границей раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям Абонента и Гарантирующей организации является:

Водоснабжение и водоотведение

Производственные помещения г.Йошкар-Ола ул.Суворова 15

осуществляется от сетей водопровода и канализации Гарантирующей организации согласно следующей схеме:

1. Границей балансовой принадлежности между Гарантирующей организацией и Абонентом по водопроводу являются ВК-1 водовода d-600мм по ул Баумана и ВК-2 по ул Машиностроителей.
2. Границей балансовой принадлежности между Гарантирующей организацией и Абонентом по канализации являются колодцы КК-2,КК-3,КК-3а,КК-4,КК-5,КК-6,КК-7 канализационного коллектора по ул. Машиностроителей и колодцев КК-9,КК-9а через колодцы КК-9б, КК-8а, КК-8, до канализационного коллектора d-1000мм по ул Суворова.
3. На балансе Абонента находятся внутриобъектные(площадочные) сети и сооружения, ввод водопровода и наружная сеть с отключающими задвижками в камере ВК-1 водовода d-600мм по ул. Баумана и ВК-2 по ул. Машиностроителей.
4. На балансе Абонента находятся внутриобъектные (площадочные) канализационные сети и сооружения , наружные канализационные сети до колодцев КК-2, КК-3, КК-3а, КК-4, КК-5, КК-6, КК-7 канализационного коллектора по ул. Машиностроителей и колодцев КК-9, КК-9а через колодцы КК-9б, КК-8а, КК-8, до канализационного коллектора d-1000мм по ул Суворова.
в) 1.Контрольные колодцы для отбора проб по ул. Машиностроителей - колодцы КК-2(102),КК-3(702),КК-5(206) на территории ММЗ.
2.Контрольный колодец КК-3а по ул Машиностроителей.
3. Контрольные колодцы КК-8,КК-8а,КК-9,КК-9б по ул. Суворова.
Выпуска к колодцам КК-2, КК-5, КК-7 затампонированы
5. На балансе Гарантирующей организации находятся : водовод d-600мм по ул.Баумана и магистральный водопровод по ул. Машиностроителей, канализационный коллектор по Машиностроителей d=300 мм и коллектор d-1000мм.по ул. Суворова.

Подписи сторон:

АО «ММЗ»

МУП «Водоканал»

Начальник _____ Лосев Н.А.

_____ В.М.Бочурко

Гл. энергетик _____ Бахматов А.А.

_____ С.Н.Симонов

_____ Н.Г.Набиулин

_____ Л.Н.Бусыгина



KK-102 (1A)
 - 3a
 - 402 (3)
 - 208 (5), 8, 8a, 9, 9b

Схема с номерами выпусков канализации
 ОАО "ММЗ" с подключением к горканализации
 в соответствии с актом разграничения

ул. Машиностроителей

ул. Суворова

Фонтан

АКТ
от _____ 201__ года

Разграничения эксплуатационной ответственности за техническое состояние, ремонт и обслуживание водопроводных и канализационных сетей и сооружений между МУП «Водоканал» и ОАО «ММЗ».

Комиссия в составе ОАО «ММЗ»: зам.главного инженера –начальника инженерного центра Лосева Н.А., главного энергетика Бахматова А.А., представителей МУП «Водоканал»: начальника ПТО Бочурко В.М., начальника гор.сети водопровода Набиулина Н.Г., начальника гор.сети канализации Симонова С.Н., инженера ОРОПВФС Бусыгиной Л.Н., составили настоящий АКТ разграничения и эксплуатационной ответственности за техническое состояние водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Граница эксплуатационной ответственности установлена:

Ответственность ОАО «ММЗ»

Производственные помещения г.Йошкар-Ола ул.Суворова 15

а) по водопроводу:

1)внутриобъектные(площадочные) сети и сооружения, ввод водопровода и наружная сеть с отключающими задвижками в камере ВК-1 водовода d-600мм по ул. Баумана и ВК-2 по ул. Машиностроителей.

б) по канализации:

1)внутриобъектные(площадочные) канализационные сети и сооружения , наружные канализационные сети до колодцев КК-2,КК-3,КК-3а,КК-4,КК-5,КК-6,КК-7 канализационного коллектора по ул. Машиностроителей и колодцев КК-9,КК-9а через колодцы КК-9б, КК-8а, КК-8, до канализационного коллектора d-1000мм по ул Суворова.

в) 1.Контрольные колодцы для отбора проб по ул. Машиностроителей - колодцы КК-2(102),КК-3(702),КК-5(206) на территории ММЗ.

2.Контрольный колодец КК-3а по ул Машиностроителей.

3. Контрольные колодцы КК-8,КК-8а,КК-9,КК-9б по ул. Суворова.

Выпуска к колодцам КК-2, КК-5, КК-7 затампонированы

Ответственность МУП «Водоканал»:

а) по водопроводу: водовод d-600мм по ул.Баумана и магистральный водопровод по ул. Машиностроителей (согласно схемы)

б) по канализации: канализационный коллектор по Машиностроителей d=300 мм и коллектор d-1000мм.по ул. Суворова.

Подписи сторон:

АО «ММЗ»

МУП «Водоканал»

Начальник _____ Лосев Н.А.


_____ В.М.Бочурко

Гл. энергетик _____ Бахматов А.А.

_____ С.Н.Симонов

_____ Н.Г.Набиулин

_____ Л.Н.Бусыгина

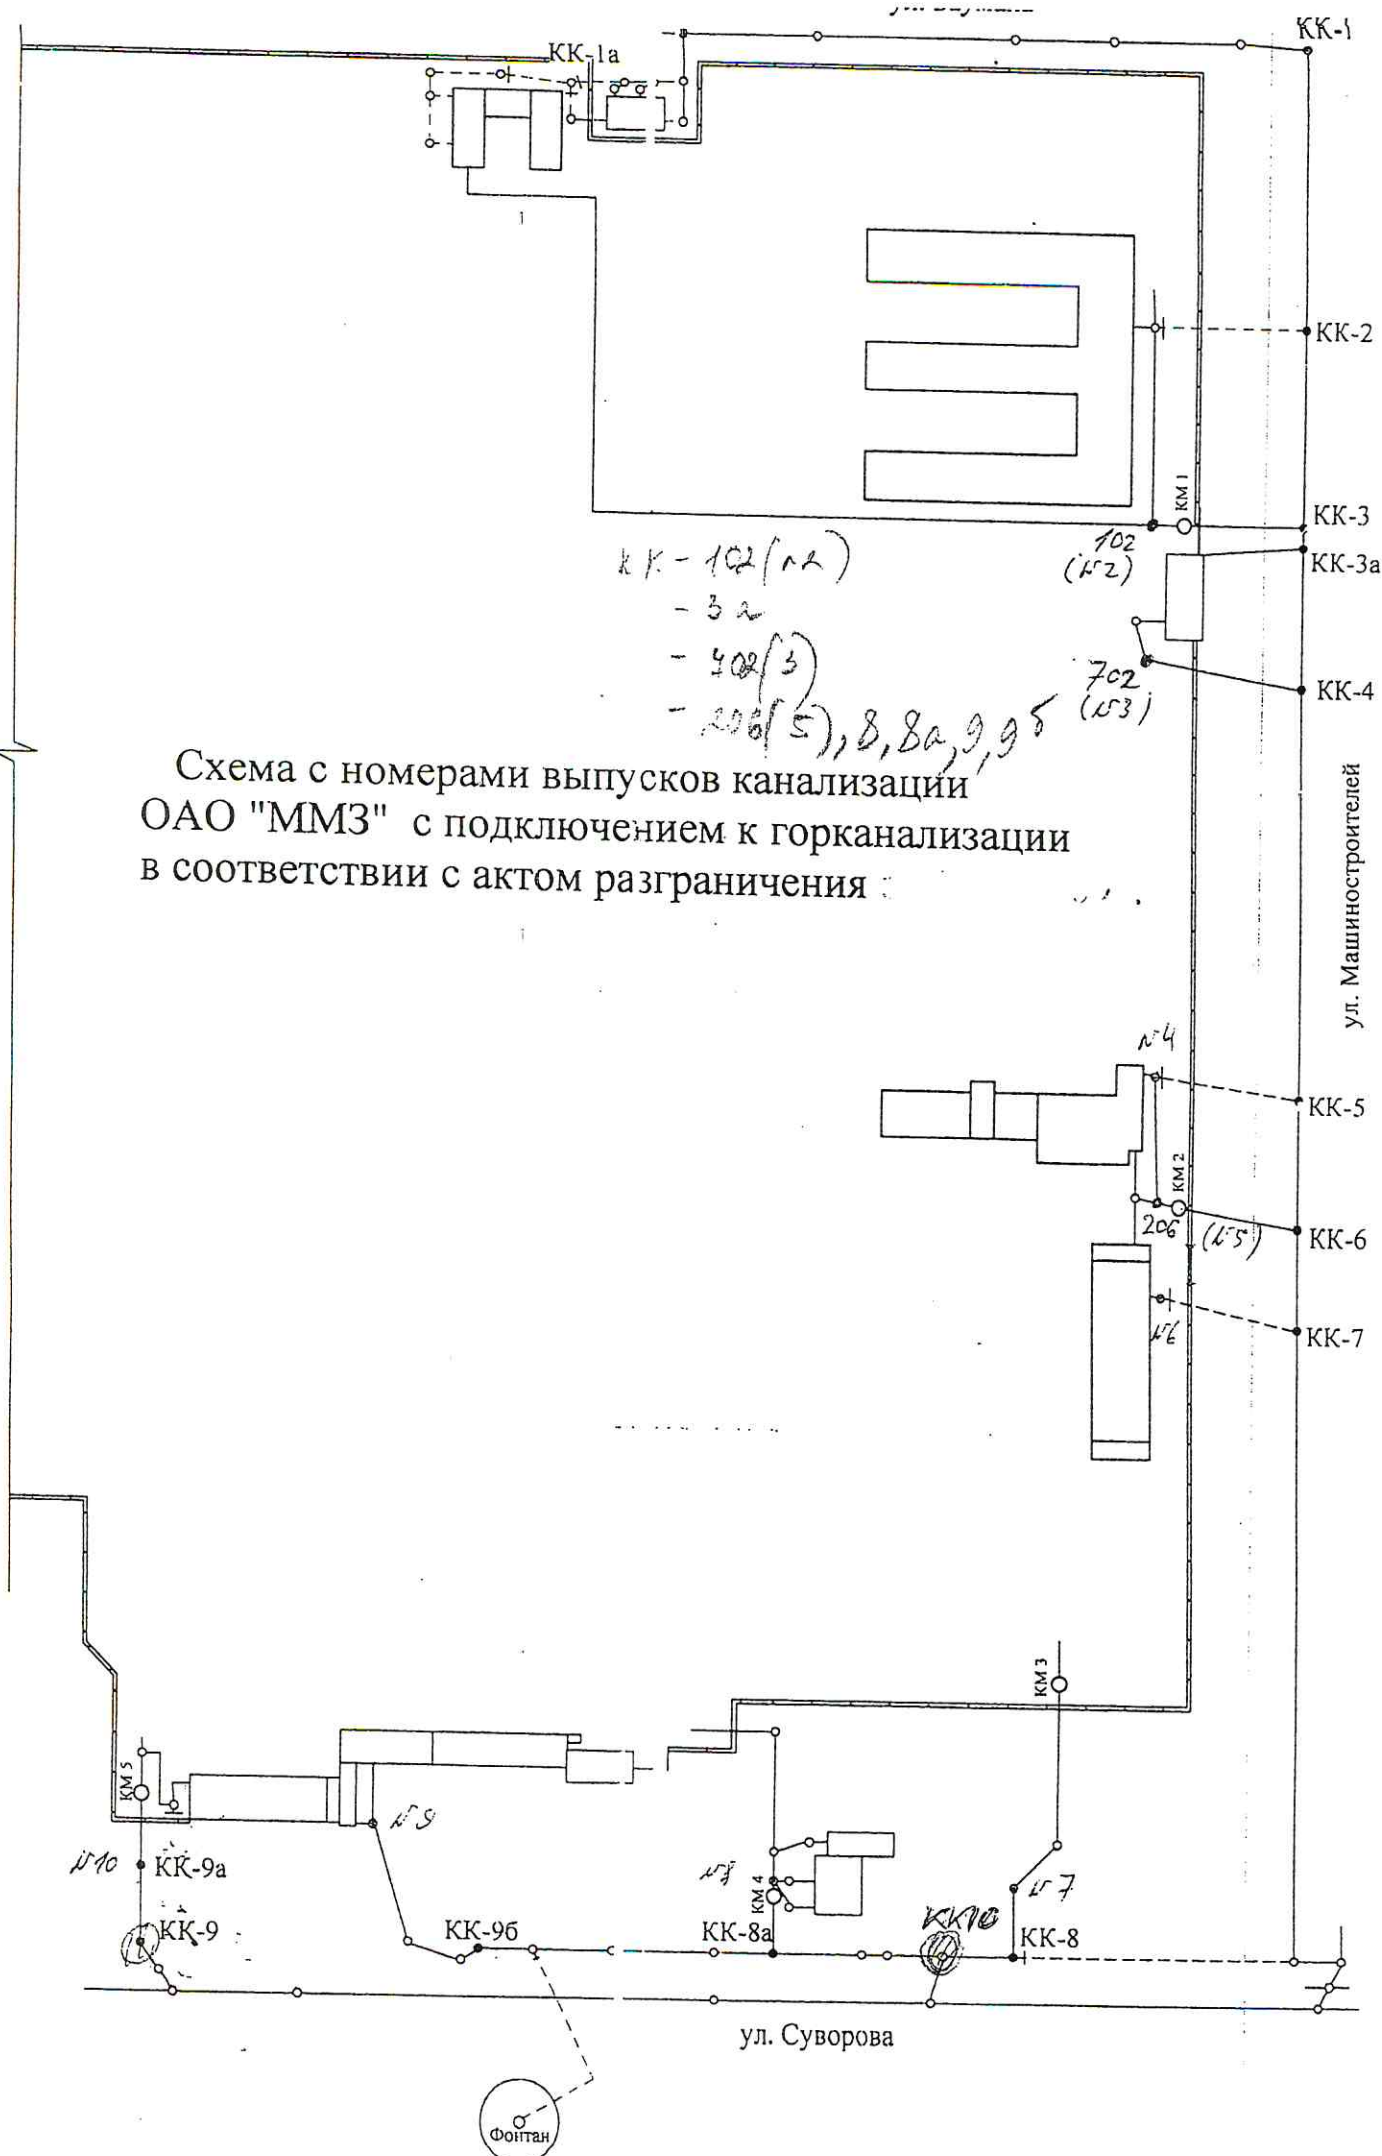

KK-102 (12)
 - 32
 - 402 (3)
 - 206 (5), 8, 8a, 9, 9b

Схема с номерами выпусков канализации
 ОАО "ММЗ" с подключением к горканализации
 в соответствии с актом разграничения

ул. Машиностроителей

ул. Суворова

Фонтан